

	Ausbilderleitfaden Freiwillige Feuerwehr Nördlingen PLANÜBUNG Brand Kirchturm St. Georg – „Daniel“	Brand Planübung - 1 -
--	--	---------------------------------

Ablauf/Lerninhalte	Hinweise
Brand Kirchturm St. Georg – „Daniel“ (Steigleitung, Löschgruppe) Gliederung: 1. Anfahrt, Aufstellung, BMZ, FSD 2. Wasserversorgung Steigleitung 3. Brandbekämpfung E9 / 2. Kranz 4. Begehung E0 – E9 Lernziele: Praktisch (Aufbau): • Fahrzeugaufstellung und Verkehrsabsicherung • Wasserversorgung und Steigleitung • Wasserentnahme im Kirchturm • Löschangriff Turmdachstuhl (2. Kranz) Theoretisch (Begehung): • Ebenen im Kirchturm (Bedeutung, Benutzung) • Brandbekämpfung (Kirchen- & Turmdachstuhl) • Personenrettung (Unterstützung HöSi) Erforderliche Ausrüstung: • Schlüssel „Daniel“ aus Fl. Nördlingen 12/1 (Koffer) • Löschfahrzeug • Komplette PSA Vorbereitungen: • Türmer informieren Anlagen: Anlage 1: Einsatzplan Anlage 2: Ebenenplan Anlage 3: „HöSi-Relevante Räume“ Anfahrt/ Aufstellung Bereitstellungsraum für die Einsatzfahrzeuge: Marktplatz (Einsatzplan → Anhang 1) Gruppenführer 1. LF, Nördlingen 12/1 oder 1. Einsatzleiter vor Ort gehen zur Erkundung zur BMZ. Begehung: • BMZ/FSD (Sakristei, St. Georg) • Hydranten am Objekt • Einspeisearmatur für Steigleitung Gruppeneinteilung am Fahrzeug: • 1 Maschinist am LF • 2 Mann für Hydrant und Einspeisung Steigleitung • 6 Mann zur Ebene 8 	<i>Fahrzeuge werden im Einsatzfall vom Bereitstellungsraum aus abgerufen!</i> <i>FSD zur Übung nicht bedienen!</i> <i>Plan entnehmen</i> Einsatzfall – GF: <i>Funk, Schlüssel & Angriffstrupp mitnehmen</i>

Version 2.2	Erstellt	Freigegeben
02.04.2019	SBM Tegeler	SBI Kurz

Löschgruppe/ Wasserversorgung Steigleitung:

- Hydrant auf Marktplatz
- B-Schlauch zu 40/1
- B-Schlauch zur Einspeisung

Löschgruppe/ Brandbekämpfung Ebene 9

Ebene 8:



- Formstabiler Schnellangriff
- 3 C-Schläuche + 1 CM-Strahlrohr

Aufbau bis zum 2. Kranz/ Ebene 9

Löschangriff auf Kirchenschiff

Rückbau

- Alle Steigleitungsausgänge verschließen
- Schläuche tauschen
- Steigleitung entwässern


Begehung

- Ebene 9: Dachstuhl/Turm (Blitz), 2. Kranz
- Ebene 8: Steigleitung, Löscheinrichtung
- Ebene 7: Zugang zum Abseilen (HöSi)
- Ebene 6: nur zur Orientierung
- Ebene 5-6: Zugang zum Glockenhauptschalter (HöSi)
- Ebene 5: Steigleitung, Löscheinrichtung 1. Kranz
- Ebene 4: nur zur Orientierung
- Ebene 3: nur zur Orientierung
- Ebene 2: Steigleitung, Löscheinrichtung Dachstuhl
- Ebene 1: Rauchabschluss (HöSi)
- Ebene 0: Einspeisung, Lichtschalter, Ausgang HöSi

Verkehrsabsicherung

Entlüftung schließen

Anlage 1: Einsatzplan

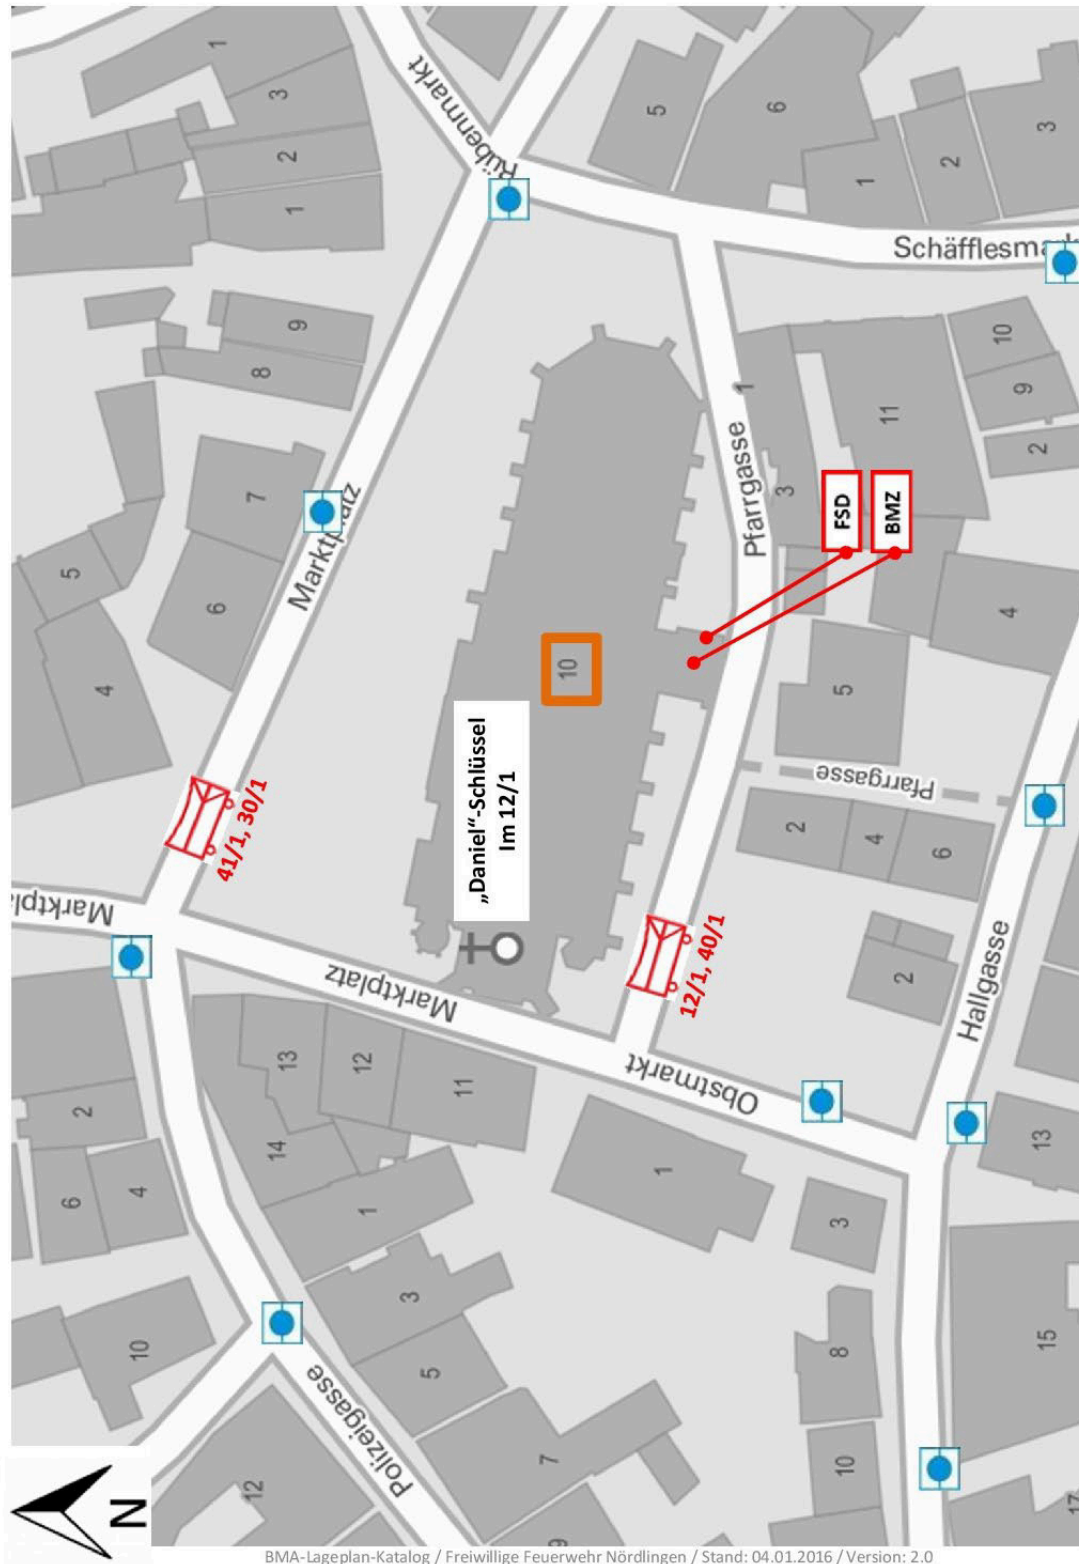


BMA-Lageplan-Katalog / Freiwillige Feuerwehr Nördlingen / Stand: 04.01.2016 / Version: 2.0

Objekt	Straße	Standort FSD
St. Georgskirche (Daniel)	Pfarrgasse	Eingang Sakristei

Version 2.2	Erstellt	Freigegeben
02.04.2019	SBM Tegeler	SBI Schabert

Anlage 2: Ebenenplan

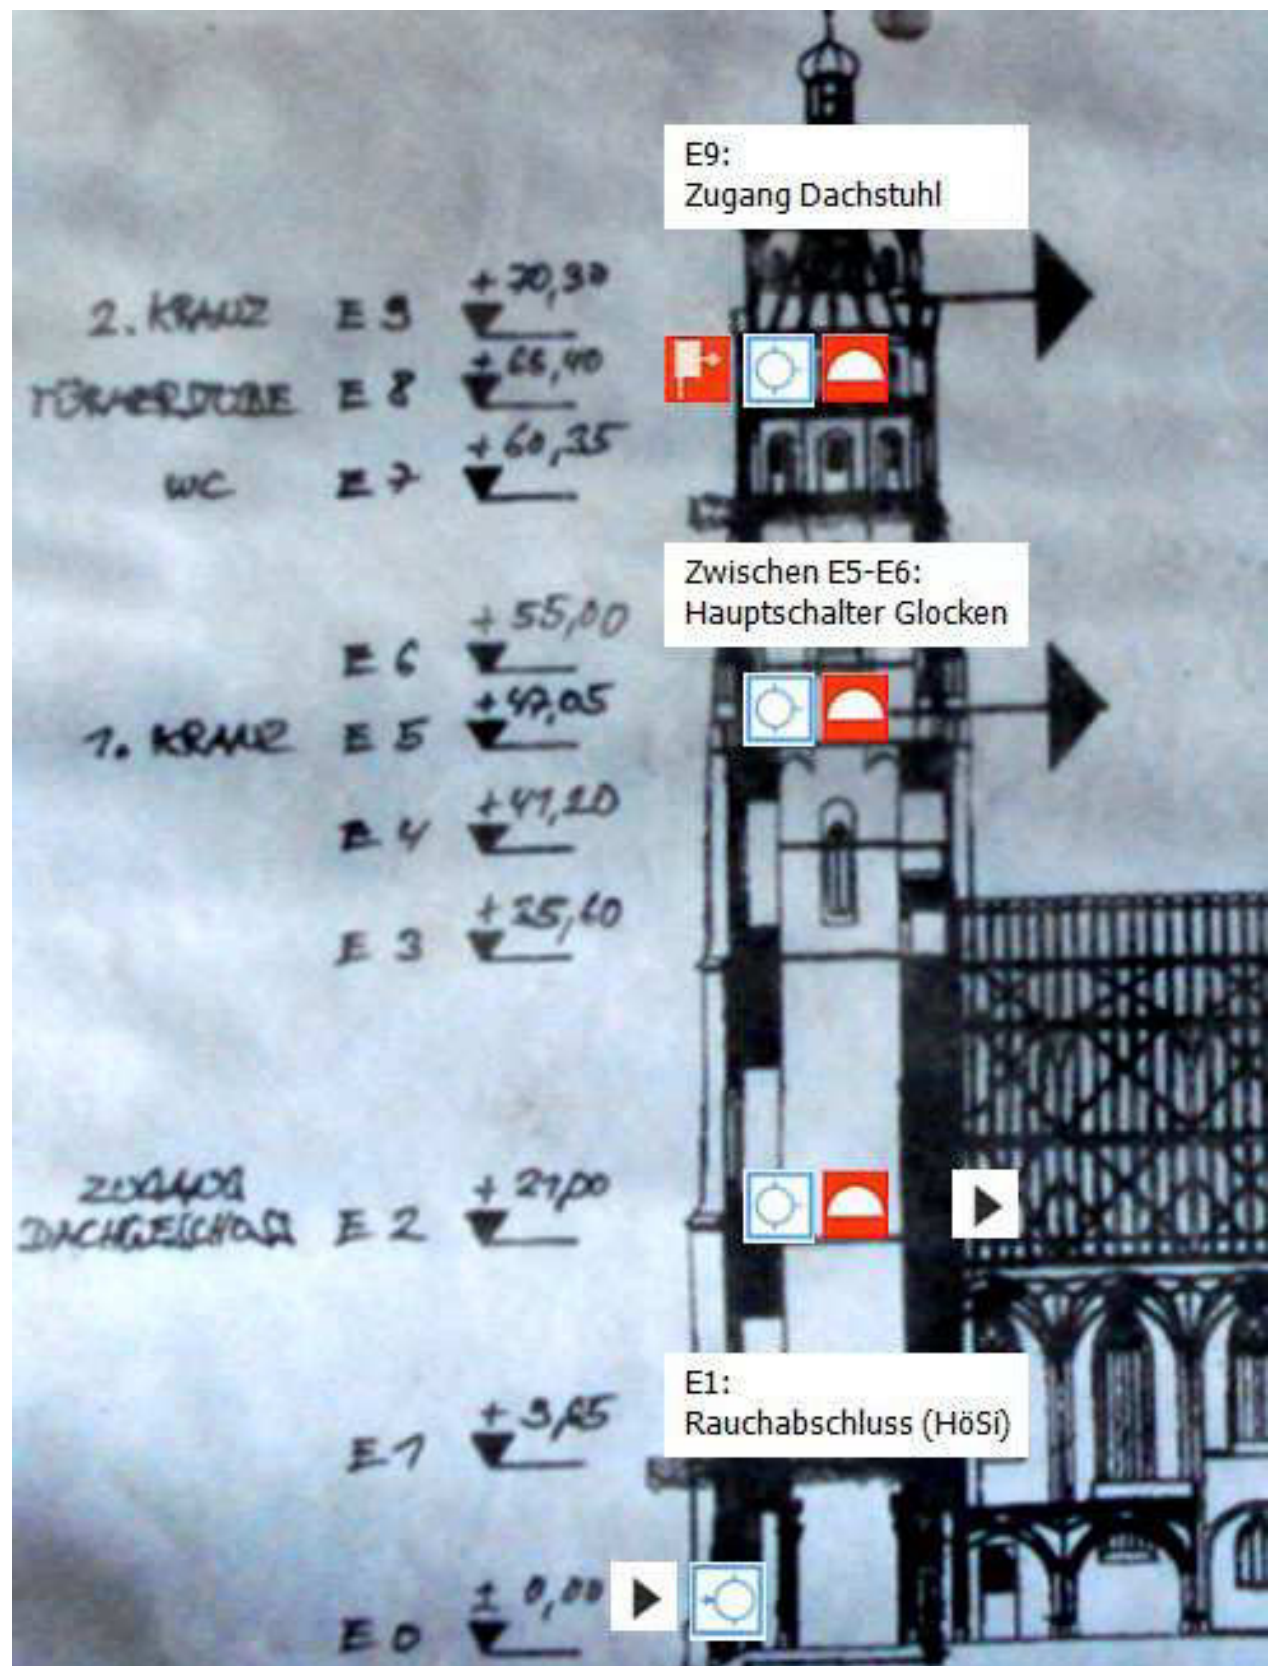

Anlage 3: „HöSi - Relevante Räume“

Ebene 1 : Rauchabschluss



Im Einsatzfall zum Abseilen öffnen / Bei Einsatzende verschließen

Ebene 5-6: Hauptschalter Glocken



Im Einsatzfall ausschalten / Bei Einsatzende einschalten

Ebene 7: Einstieg Fahrstuhlsschacht



Im Einsatzfall zum Abseilen öffnen / Bei Einsatzende verschließen